


# PROFIL PODŁUŻNY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

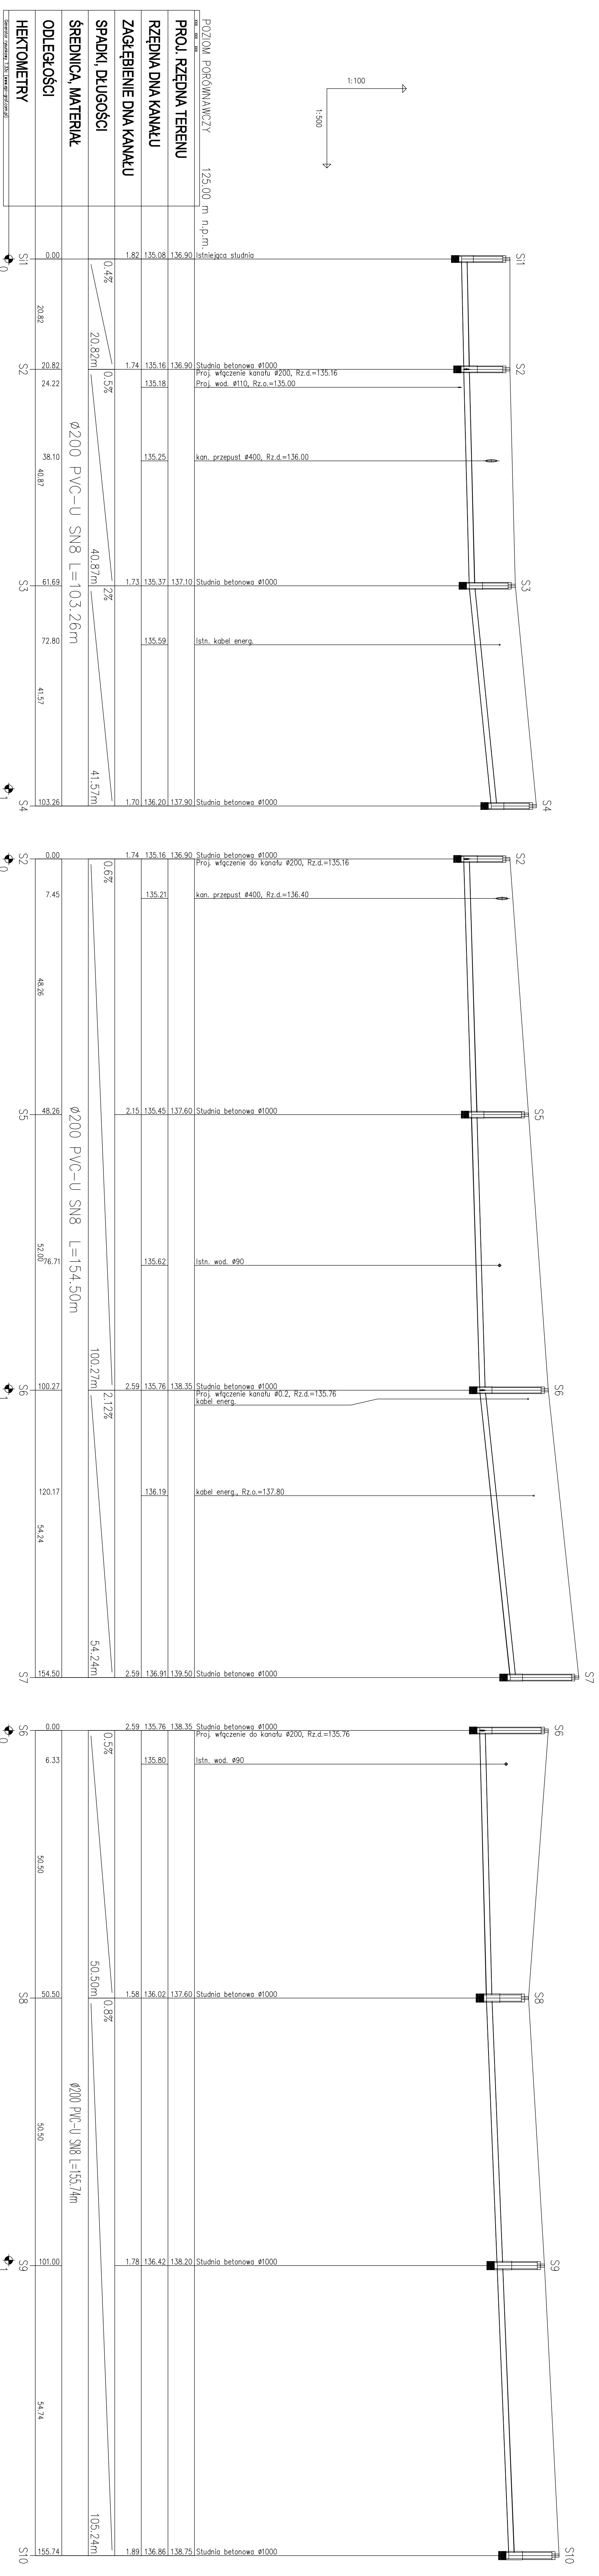

**UWAGA:** Prace ziemne w pobliżu przy dostrzeżeniu z kolizyjnymi ułożeniami (kable energetyczne, wodociąg, wykopiny) proszę z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem służb odpowiedzialnych. Istniejące kable energetyczne i telekomunikacyjne zabezpieczyć tarczami ochronnymi. Przed przystąpieniem do robót wykonać odkrycia w celu prawidłowego namierzenia kolizyjnego ułożenia.

POZIOMY PORÓWNAWCZY	125.00 m n.p.m.	Istniejąca studnia	S1	0.00	20.82	20.82	24.22	38.10	40.87	61.69	72.80	41.57	103.26	S4
PROJ. RZĘDNA TERENU	136.90	136.90	Studnia betonowa ø1000	S2	0.00	7.45	48.26	52.00	100.27	120.17	54.24	154.50	S7	
RZĘDNA DNA KANAŁU	135.08	135.16	Proj. włączenie kanału ø200, Rz.d.=135.16	S2	0.00	7.45	48.26	52.00	100.27	120.17	54.24	154.50	S7	
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	1.82	1.74	Proj. wod. ø110, Rz.o.=135.00	S2	0.00	7.45	48.26	52.00	100.27	120.17	54.24	154.50	S7	
SPADKI, DŁUGOŚCI	0.4%	0.5%	kan. przepust ø400, Rz.d.=136.00	S2	0.00	7.45	48.26	52.00	100.27	120.17	54.24	154.50	S7	
ŚREDNICA, MATERIAŁ	20.82m	40.87m	Istn. kabel energ.	S3	0.00	7.45	48.26	52.00	100.27	120.17	54.24	154.50	S7	
ODLEGŁOŚCI	20.82	40.87	Istn. wod. ø90	S5	0.00	7.45	48.26	52.00	100.27	120.17	54.24	154.50	S7	
HEKTOMETRY	0	0	kabel energ., Rz.o.=137.80	S6	0.00	7.45	48.26	52.00	100.27	120.17	54.24	154.50	S7	
HEKTOMETRY	0	0	Proj. włączenie do kanału ø200, Rz.d.=135.76	S6	0.00	7.45	48.26	52.00	100.27	120.17	54.24	154.50	S7	
			kabel energ.	S6	0.00	7.45	48.26	52.00	100.27	120.17	54.24	154.50	S7	
			Studnia betonowa ø1000	S8	0.00	7.45	48.26	52.00	100.27	120.17	54.24	154.50	S7	
			Studnia betonowa ø1000	S9	0.00	7.45	48.26	52.00	100.27	120.17	54.24	154.50	S7	
			Studnia betonowa ø1000	S10	0.00	7.45	48.26	52.00	100.27	120.17	54.24	154.50	S7	

Jednostka projektowa	FIRMA "LGM" Barbara Biedronowska ul. Leśna 6, 57-100 Strzelin	PODPIS:
Inwestor	GMINA STRONIEC, UL. PIAŠKI 4, 26-604 STRONIEC	
Nazwa	Roźbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stroniec, ul. Młka, Złota, Słowacka	
Adres inwestycji	STRONIEC, UL. MŁKA, ZŁOTA, SŁOWACKA	
Biuro	SAWIŃSKA	
Projektant	mgr inż. Tomasz Lis	
Staniam	NR LPIR.1.001.1417P.003.010 W spec. inż. b.o.	
Nazwa projektu	PROFIL PODŁUŻNY KANAŁIZACJI	
	Skala 1:500	
		2